

Vandentiekis
(Komunikacija)

Vandentiekio kaputė
(įrenginio pavadinimas)

Nr.(__) __187__ KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Žilvičių
(Gatvė)

154-C-5
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

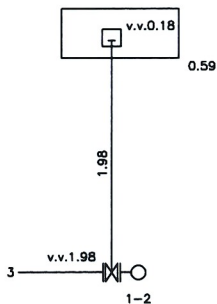

Horizontalinis

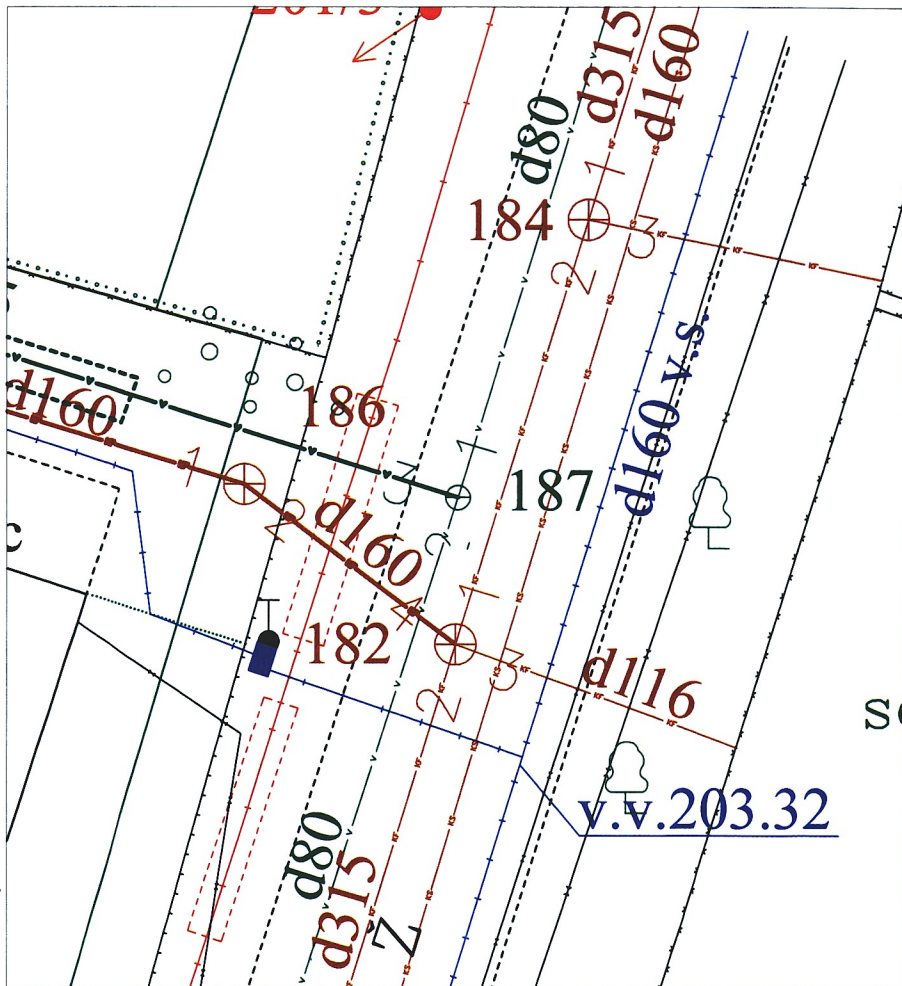

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
angtis		Ketus	700.00			209.15
Žemė		Gruntas		0.00		209.15
Sienos		Betonas				
Dugnas		Gruntas	700.00	0.59		208.56
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	80.00	Viršus	1.98	207.17
				Apačia	2.06	207.09
	Nr. 2	Pe	80.00	Viršus	1.98	207.17
				Apačia	2.06	207.09
	Nr. 3	Pe	25.00	Viršus	1.98	207.17
				Apačia	2.00	207.15
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059859.61; Y = 587821.71

UAB "Augvida"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

E.Sidasas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2014 m. birželio 25 d.
(įrenginio tyrinėjimo data)