

Pradinamojo kolekatoriaus Kamijos Nr. ( 2 ) 212 KORTELE 89-B-1  
(įrenginio pavadinimas) (abrisė) (plane) (planšeto nomenklatūra)


(įrenginio pastatymo metai)

Визитное  
(mistas)


Энгельса  
(gatvé)

KOLEKTORIAUS PJŪVIAI:


a) Vertikaliniai:

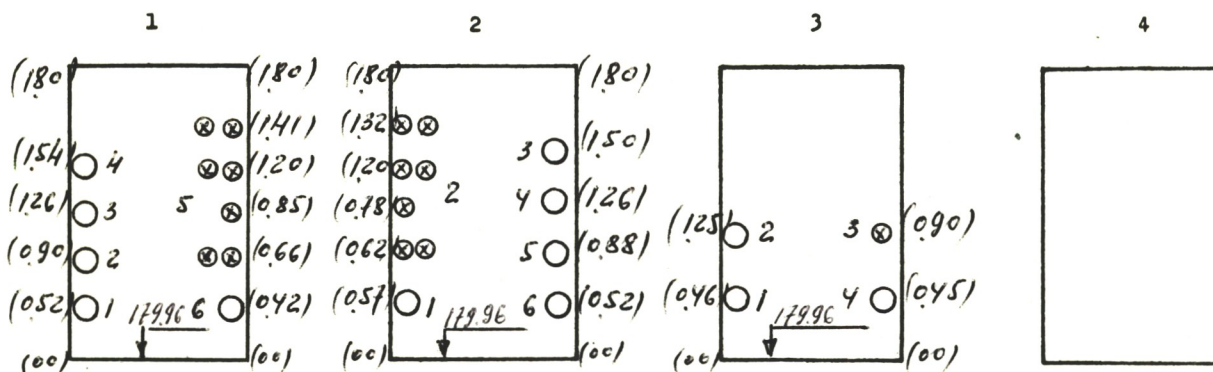

b) Horizontalis:

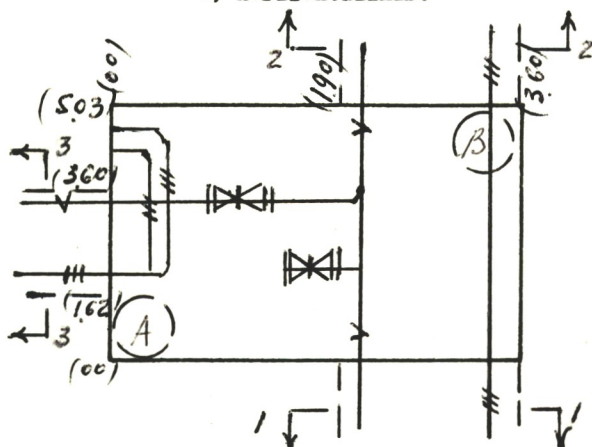

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS:

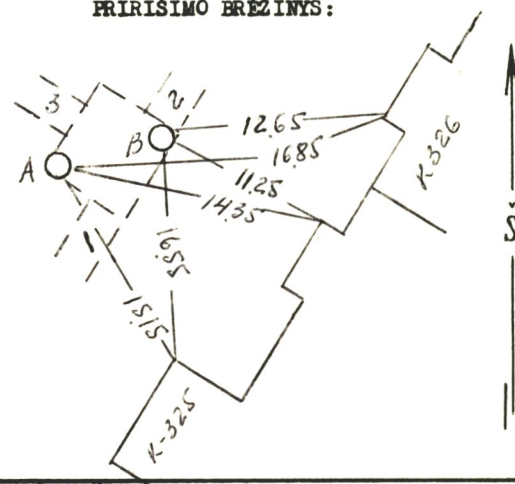

| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmenys | Atst.nuo dangčio m | Altitudės |
|-------------|----------|------------|--------------------|-----------|
| Dangtis     | ket.     | 650        |                    | A 183.47  |
| Žemė        |          |            | 00                 | 183.47    |
| Sienos      | bet.     |            |                    |           |
| Dugnas      | bet.     |            | 4.04               | 179.43    |

Lipynės \_\_\_\_\_ (medžiaga, kiekis)

Ar yra dujų? \_\_\_\_\_

Pastabos: 1) Atstumai pjuviniuose duoti iki vamzdžių viršaus

2) B 183.27  
17.6 m viršaus 182.61

| Pdv. Nr. | Vamzd. Nr. | Komunikac. rūšis  | Medž.             | Atst.nuo dugno m |
|----------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1        | 1-4        | Теплоотдел. стан. | 70, 100, 80, 80   |                  |
|          | 5          | кабель            |                   |                  |
|          | 6          | Водопров. стан.   | 150               |                  |
| 2        | 1          | Водопров. стан.   | 200               |                  |
|          | 2          | кабель            |                   |                  |
|          | 3-6        | Теплоотдел. стан. | 100, 100, 125, 80 |                  |
| 3        | 1-2        | Теплоотдел. стан. | 200 200           |                  |
|          | 3          | кабель            |                   |                  |
|          | 4          | Водопров. стан.   | 200               |                  |

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3689

Sudarė Grezyra (pavardė) Puzyr (parašas)

Patikrino Alina (pavardė) (parašas)

1987 m. geležis mėn. 8 d (įrenginio tyrinėjimo data)

40