

Elektros tinklas
(Komunikacija)

Elektros komunikacijų šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Vilnius
(Miestas)

Rodūnios kel.
(Gatvė)


Nr.(191-C-12) 94 KORTELE

76/31-0351
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis

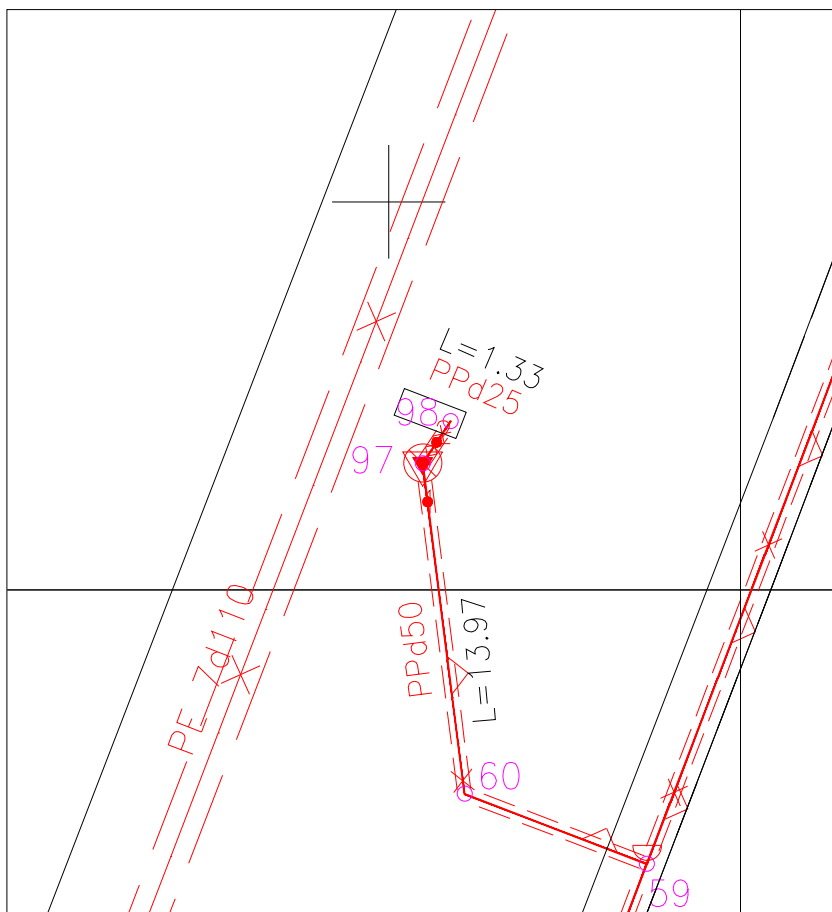

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Met.	330		180.83
Žemė	Grunt.		0.00	180.83
Sienos	Met.			
Dugnas	Met.	330	0.51	180.32

Lipynės -
(medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens -
Ar yra dujų -
Pastabos X = 6055693.09; Y = 582650.90

Vamzdžiai	Nr. 1	PP	50	Viršus	0.37	180.46
				Apačia	0.42	180.41
	Nr. 2	PP	25	Viršus	0.37	180.46
				Apačia	0.40	180.44
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

E. Gelžinis

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2020-11-05

(įrenginio tyrinėjimo data)

UAB "Trimatis"

