

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)


(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

The diagram shows a three-phase power system. On the left, a three-phase source is labeled '2'. It is connected to a busbar labeled '3' through a circuit breaker labeled '1'. The busbar is connected to a transformer labeled '0.85'.

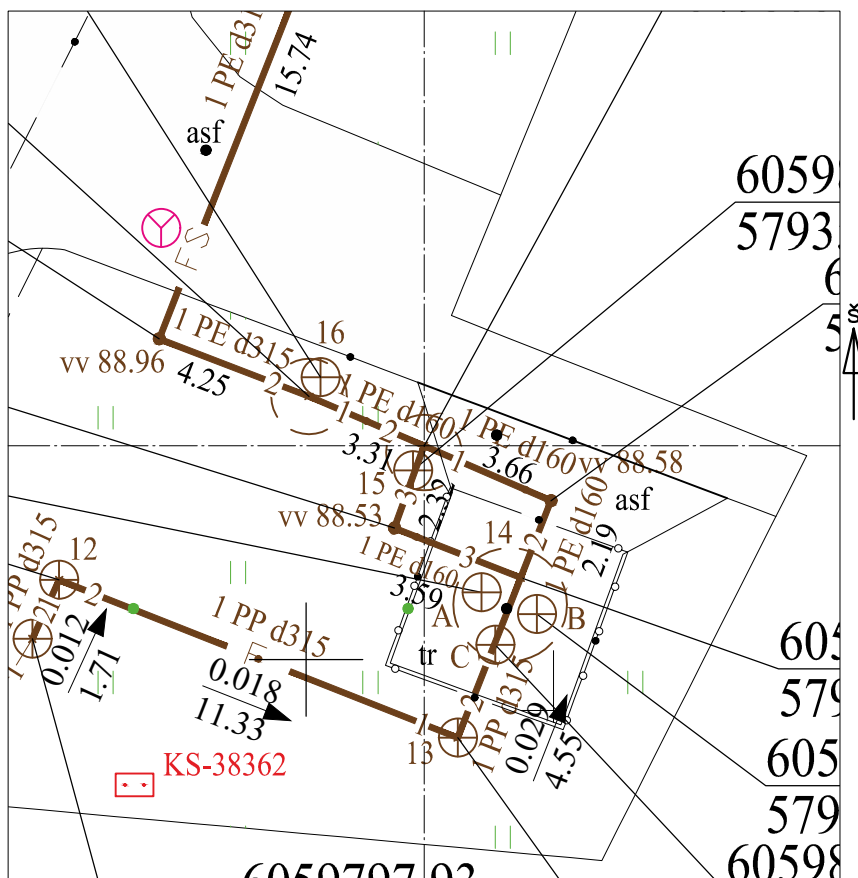

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8 met.</u>
Dangtis		ket	700				90.69	(medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt						Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Lubos		bet	700		0.85		89.84	Pastabos:
Dugnas		bet	2000		2.66		88.03	X = 6059805.65; Y = 579353.12
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.15	88.54	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.15	88.54	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	2.15	88.54	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-16 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)