

Vandentiekis

(Komunikacija)

Vandentiekio šulinys

(įrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Pabarės

(Gatvė)

Nr.() 112 KORTELĖ


76/31-0113 (171 - B - 10)

(Planšetų nomenklatura)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

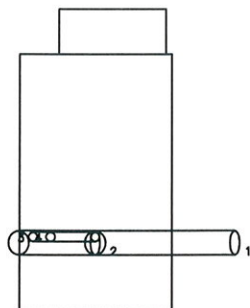

Horizontalinis

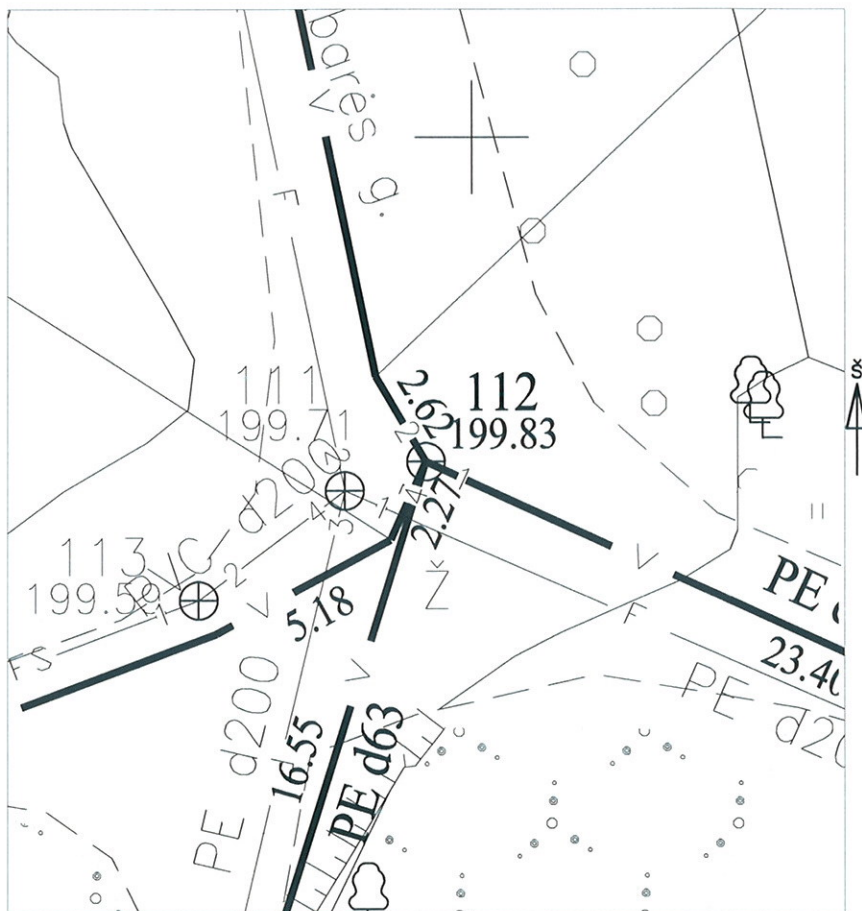

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
Dangtis		Ketus	600			199.83
Žemė		Gruntas		0.00		199.83
Sienos		Betonas				
Dugnas		Betonas	1500	2.27		197.56
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	160	Viršus	1.69	198.14
				Apačia	1.85	197.98
	Nr. 2	Pe	160	Viršus	1.69	198.14
				Apačia	1.85	197.98
	Nr. 3	Pe	63	Viršus	1.69	198.14
				Apačia	1.75	198.08
	Nr. 4	Pe	63	Viršus	1.69	198.14
				Apačia	1.75	198.08
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens

Ar yra dujų

Pastabos X = 6058641.40; Y = 583098.78

UAB "INSTITA"

Objekto nr.

Sudarė	Parašas	M. Juozaponis
Patikrino	Parašas	Pavardė

2020-01-10
(įrenginio tyrinėjimo data)