

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 24/147

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912-3



Дело № 1127

1961 г.

Отметки

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 4
III. 46	III. 27	III. 24	III. 36	III. 41

ПРИВЯЗКА

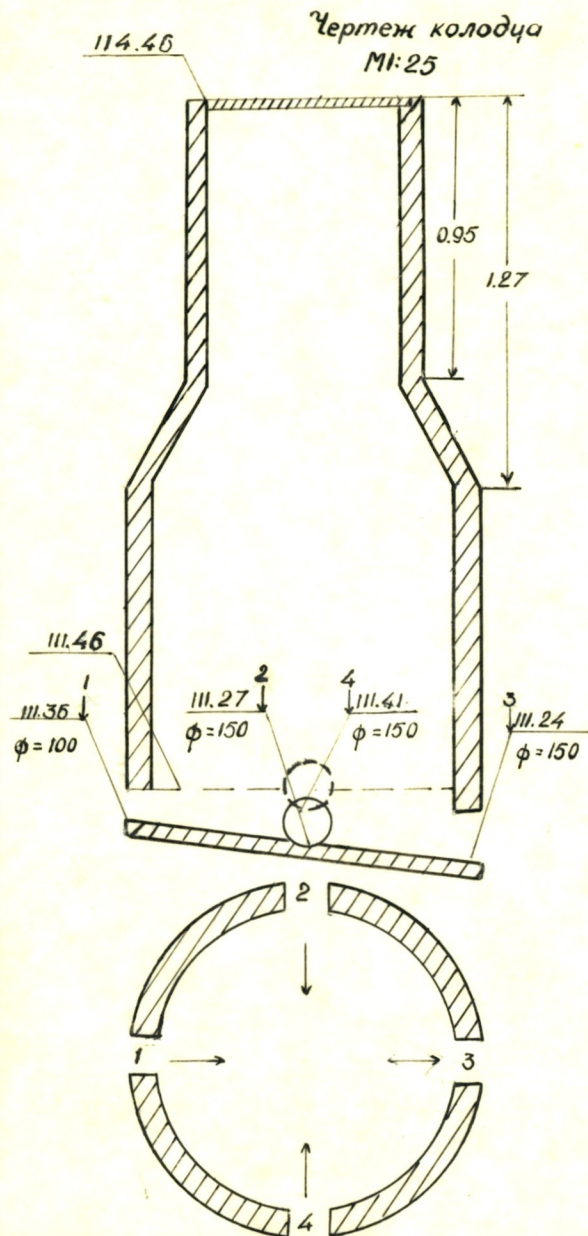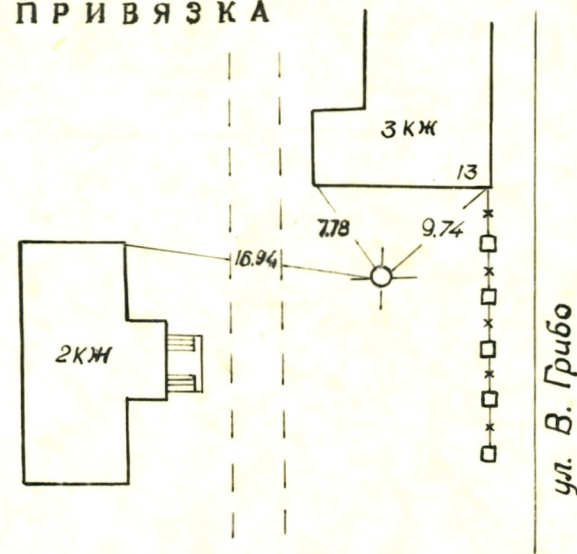

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Труба

Крышка чугунная

Вход

Выход

Подкл. № 1

Подкл. № 4

Стены бет.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Дно бет.

150

чугун.

150

чугун.

100

чугун.

150

чугун.

Скобы 5

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Наличие воды

Объект: Районная котельная в Антоколис

Наличие газа

Инв. №

Нач. Сектора

Яненас

Рук. группы

Леонавичюс

Исполнитель

Станкайтис

Дата

Копировал

Трунцене

1961.11.25

Проверил

Винките

Гоб строительства

15.11.61
Яненас
Леонавичюс
Станкайтис
Трунцене
Винките